Телефон
Телефакс

# IPN 125/355-30,0/4


Установка: Inline-насос


NATIVE

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный
Дата 20/10/23



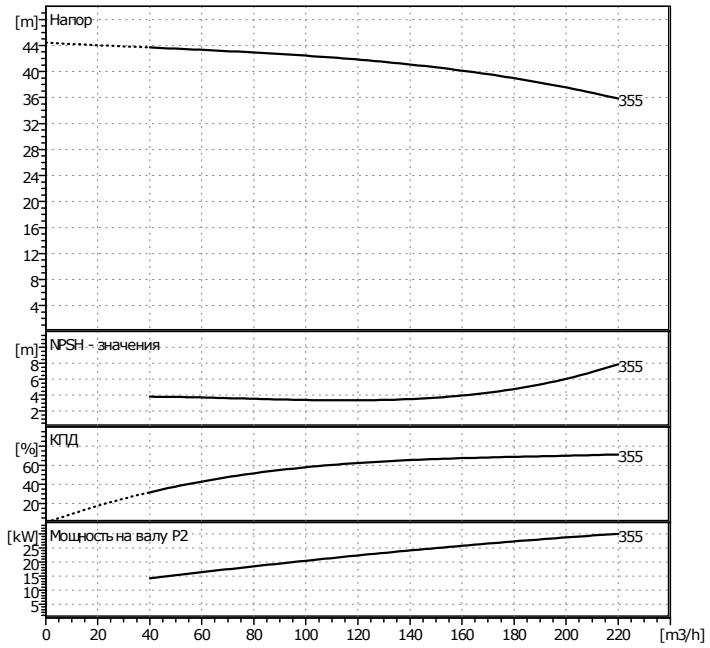

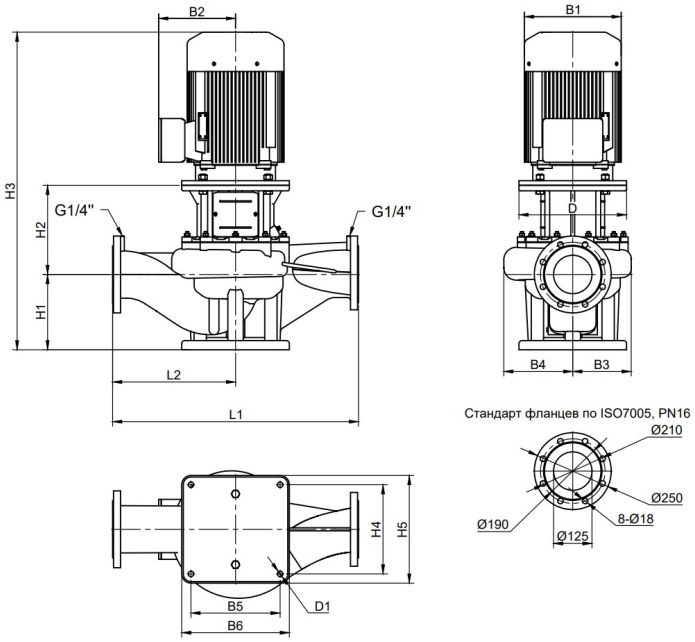
Стандарт фланцев по ISO7005, PN16




## Данные запроса

| | | |
|---|---|---|
| Расход | 0 | m³/h |
| Напор | 0 | m |
| Перекачиваемая среда | Вода, чистая | |
| Температура жидкости | 20 | °C |
| Плотность | 0,9983 | kg/dm³ |
| Кинематическая вязкость | 1,005 | mm²/s |
| Давление пара | 0,02337 | bar |

## Данные насоса

| | | |
|---|---|---|
| Тип | IPN 125/355-30,0/4 | |
| Вид агрегата | Насос | |
| Ступень ном. давления | PN12 | |
| Мин. температура жидкости | -30 | °C |
| Макс. температура жидкости | 120 | °C |

## Данные гидравлики (рабочая точка)

| | | |
|---|---|---|
| Расход | | m³/h |
| Напор | | m |
| Мощность на валу P2 | | kW |
| Число оборотов | 1450 | 1/min |
| NPSH | | m |
| Диаметр рабочего колеса | 355 | mm |

## Материалы / уплотнение

| | |
|---|---|
| Корпус | EN-GJL 200 |
| Вал | AISI 304 |
| Рабочее колесо | EN-GJL-200 |
| Торцевое уплотнение | Q1Q1 |
| Кожух | EN-GJL 200 |

## Размеры

mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 400 | H3 | 1196 | | | | |
| B1 | 397 | L1 | 800 | | | | |
| B2 | 299 | L2 | 400 | | | | |
| B3 | 273 | D1 | 19 | | | | |
| B4 | 261 | | | | | | |
| B5 | 230 | | | | | | |
| H1 | 215 | | | | | | |
| H2 | 320 | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Всасывающая сторона DNs | DN 125 PN16 | |
| Напорная сторона DNd | DN 125 PN16 | |
| Вес | 454 | kg |

## Данные мотора

| | | |
|---|---|---|
| Ном. мощность P2 | 30 | kW |
| Ном. число оборотов | 1470 | 1/min |
| Ном. напряжение | 3~380 V, 50 Hz | |
| Макс. потребление тока | 58,1 | A |
| Вид защиты | IP 55 | |
| Допустимый перепад напряжения +/- 10% | | |

Арт.№ стандартного исполнения 2474421